


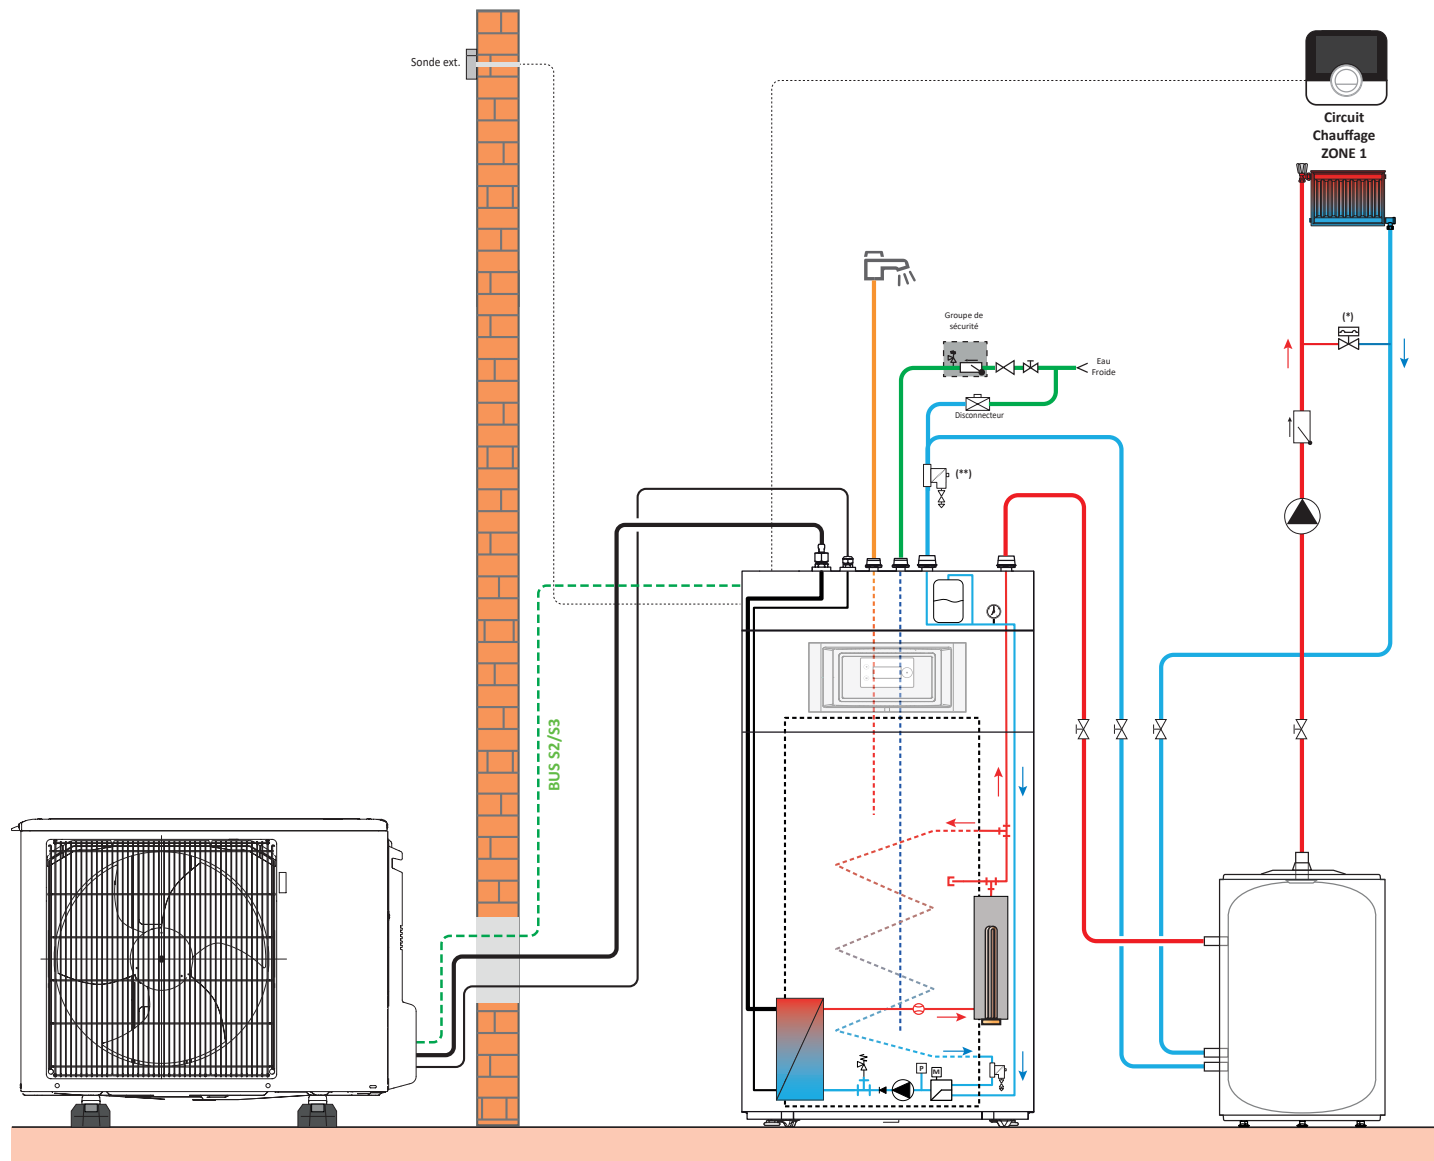

ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
POMPE A CHALEUR	ALESIO S-200 MIV/E	1
(**) Filtre magnétique circuit chauffage	fourni avec la PAC	1
Vase d'expansion circuit chauffage	fourni avec la PAC	1
Clapet Anti-retour	/	1
Ballon tampon B 150 T (160L)	EH60 100004415	1
Groupe de sécurité	/	1
Disconnecteur	/	1
Sonde extérieure	fournie avec la PAC	1
Supports de pose au sol en caoutchouc 600 mm	EH879 / 7694974	2
OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Smart TC filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	1
(*) Soupape différentielle si robinet rad. thermostatique	HK150 / 7746242	1
Dosseret de raccordement hydraulique droit 1 circuit	HK154 / 7746412	1
Dosseret de raccordement hydraulique gauche 1 circuit	HK156 / 7746417	1

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang


Date :
02.06.2022
Date :
30.08.2022

Description : Principe hydraulique
**ALESIO S-V200 - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(RADIATEURS) SUR BALLON TAMPON
BALLON ECS INTEGRE**

Indice

N° plan : HYD-ALEZIOSV200MIV/E
1CCDBTAMPECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

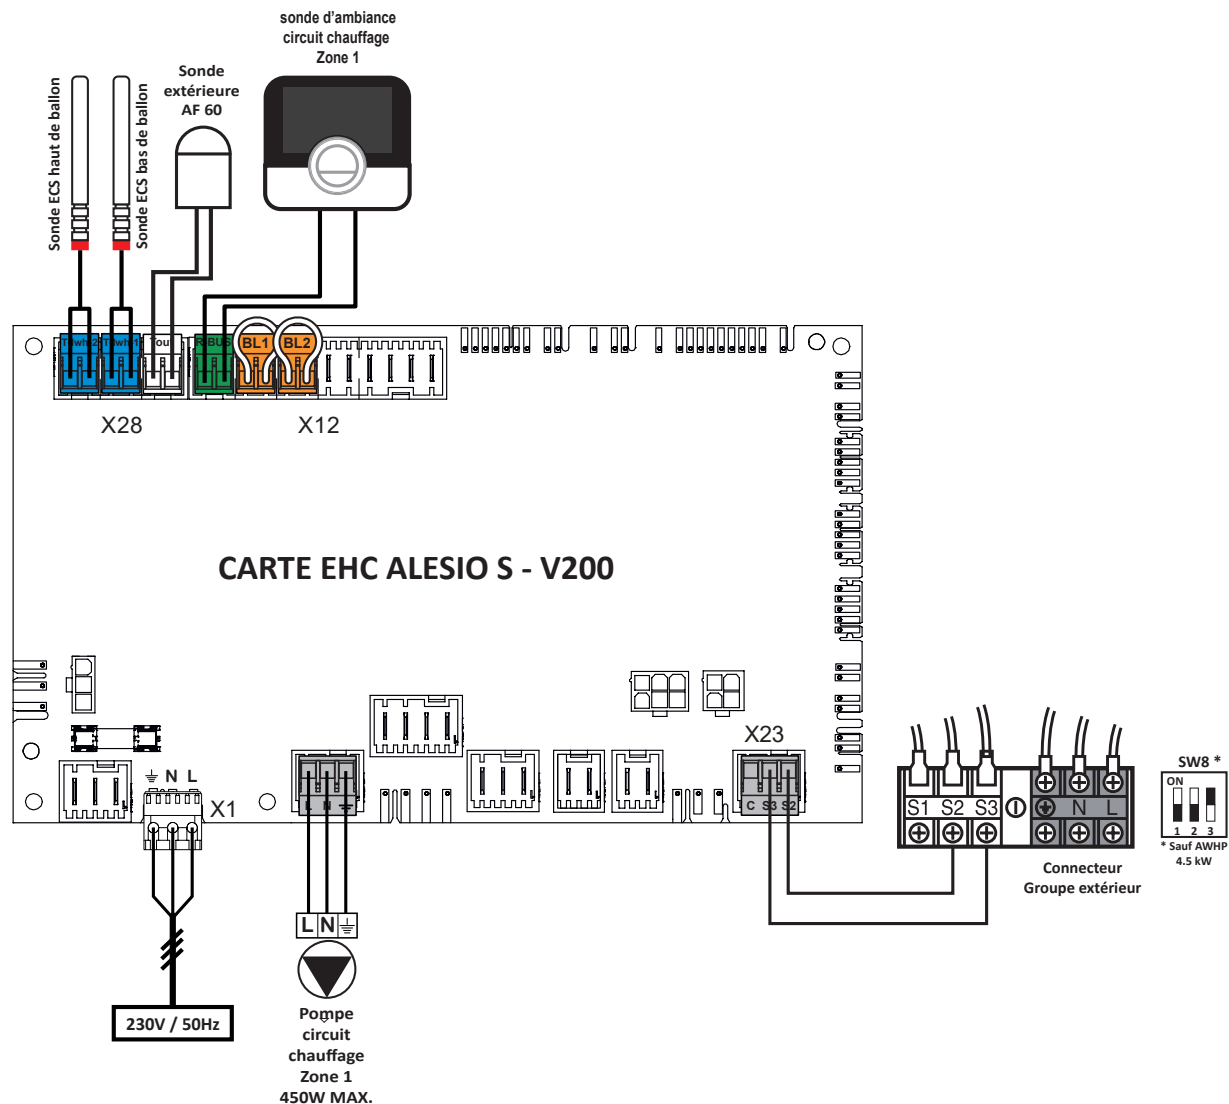

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang

Date :
02.06.2022
Date :
30.08.2022


Description : Schéma de câblage
ALESIO S-V200 - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(RADIATEURS) SUR BALLON TAMPON
BALLON ECS INTEGRE

Indice

N° plan : **TDB-ALEZIOSV200MIV/E**
1CCDBTAMPECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la pompe à chaleur

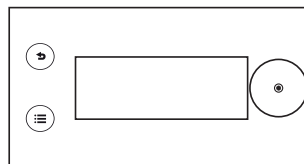

 > Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1

Fonction du circuit	Circuit direct	CP020
---------------------	----------------	-------

 > Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1 > courbe de chauffe

Pente Circ1	1,5	CP230	Le réglage de la pente pour des radiateurs est généralement compris entre 1,5 à 2,0.
Max Cons TDép Circ1	75°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à des radiateurs

 > Installateur > Configuration de l'installation > PAC AIR-EAU > Général

Ballon tampon*	oui	HP086	= activation du mode de gestion hydraulique pour la configuration avec bouteille de découplage
----------------	-----	-------	--

 > Installateur > Menu avancé > Régler les numéros configuration > EHC-04.

Puissance Groupe Extérieur	CN1	CN2
4.5 kW MR	17	7
6.0 kW MR	7	7
8.0 kW MR	8	7
11.0 kW MR/TR	9	7
16.0 kW MR/TR	10	7

				Indice	N° plan : PAR-ALEZIOSV200MIV/E 1CCDBTAMPECSB
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.	Établi par :	Date :	Description : Tableau(x) de paramétrage ALESIO S-V200 - RELEVÉ ELECTRIQUE 1CCD(RADIATEURS) SUR BALLON TAMPON BALLON ECS INTEGRE		
	P.Izarn Vérifier par : A.Rinié - M.Lang	02.06.2022 30.08.2022			
				De Dietrich LE CONFORT DURABLE® 	