


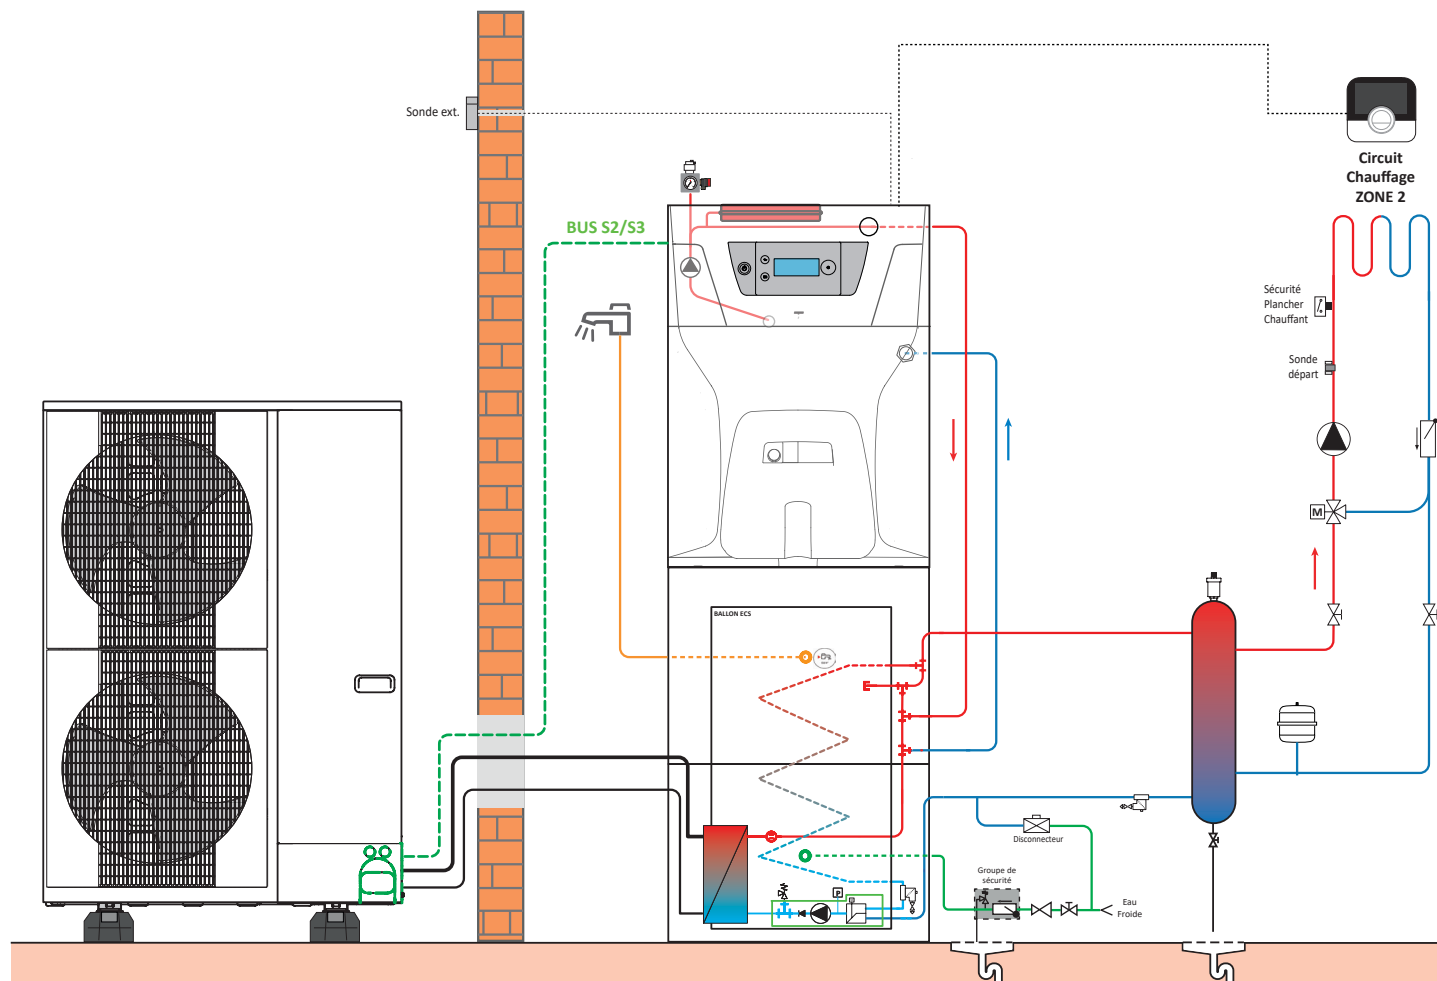

ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
POMPE A CHALEUR	ALEZIO 0 HYBRID	1
CHAUDIÈRE	CFU-C plus	1
Raccordement chaudière/PAC	Fourni avec l'ensemble chaudière/PAC	1
Filtre magnétique circuit chauffage bouteille	fourni avec la PAC	1
Filtre magnétique ECS	fourni avec la PAC	1
Kit équipement hydraulique (Vase expansion - pompe modulante - Grpe sécurité)	Fourni avec l'ensemble chaudière/PAC	1
Sonde départ circuit plancher	AD199 / 88017017	1
Sécurité plancher chauffant	/	1
Clapet anti-retour	/	1
Groupe de sécurité ECS	/	1
Disconnecteur	/	1
Vase d'expansion circuit chauffage	/	1
Sonde extérieure	fournie avec la PAC	1
Supports de pose au sol en caoutchouc 600 mm	EH879 / 7694974	2

OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Smart TC filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	1
kit hydraulique circuit V3V externe	HK152 / 7746307	1
Station de neutralisation	SA1 / 7613605	1
Support murale station de neutralisation	SA2 / 7613606	1


Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang

Date :
09.06.2022
Date :
02.09.2022

Description : Principe hydraulique
ALESIO 0 HYBRID
1CCV(PLA) SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE
+ BALLON ECS

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

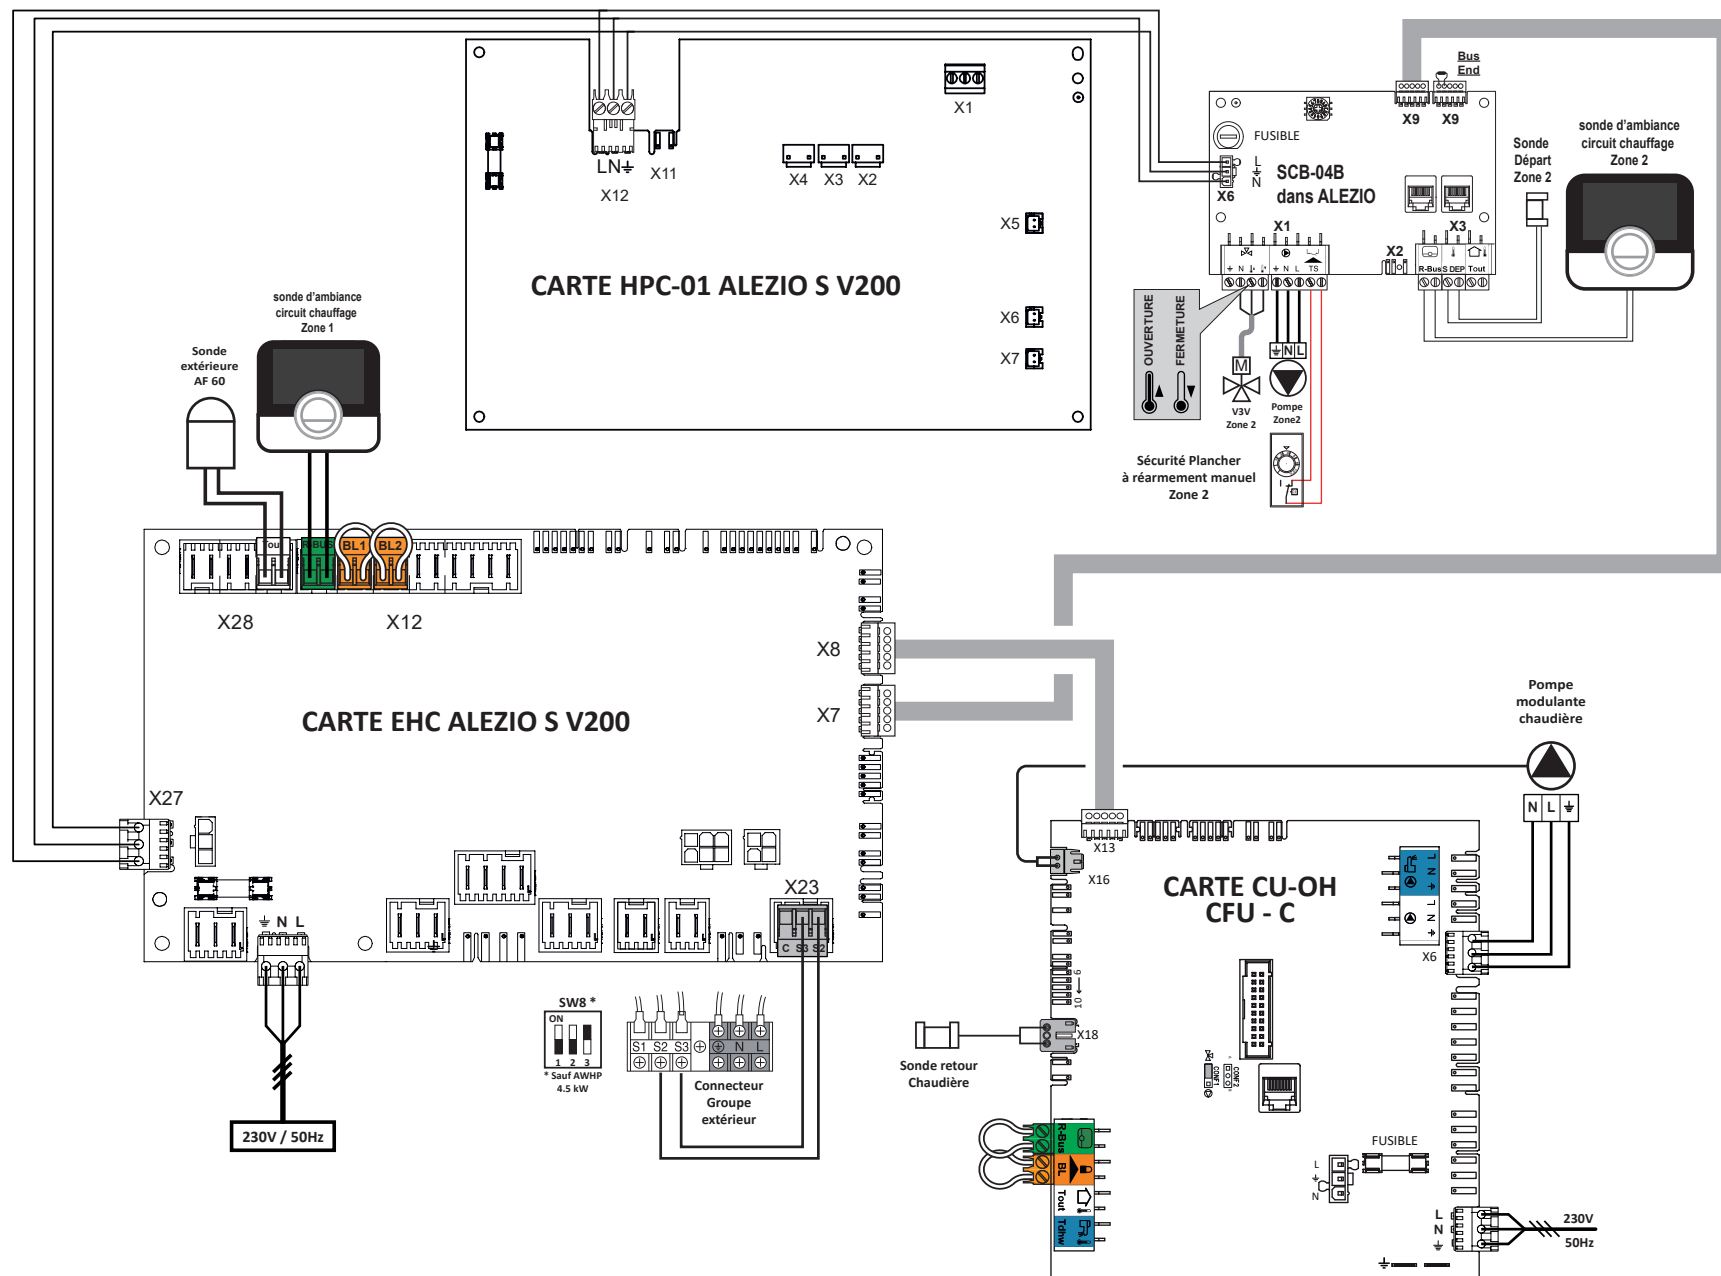

Indice

N° plan : TDB-ALESIOHYBRIDO
1CCVBDECECSB

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P.Izarn

Date :

09.06.2022

Vérifier par :

A.Rinié - M.Lang

Date :


02.09.2022

Description : Schéma de câblage

ALESIO O HYBRID
1CCV(PLA) SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE
+ BALLON ECS

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la pompe à chaleur

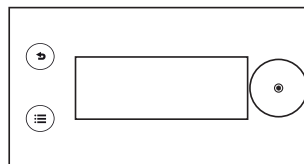

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1

Fonction du circuit	Circuit mélangé	CP020
---------------------	-----------------	-------

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1 > courbe de chauffe

Pente Circ2	0,7	CP230	Le réglage de la pente pour un plancher chauffant est généralement compris entre 0,5 et 0,7.
Max Cons TDép Circ2	50°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à un plancher chauffant

> Installateur > Configuration de l'installation > PAC AIR-EAU > Général

Ballon tampon*	oui	HP086	= activation du mode de gestion hydraulique pour la configuration avec bouteille de découplage
----------------	-----	-------	--

> Installateur > Menu avancé > Régler les numéros configuration > EHC-04.

Puissance Groupe Extérieur	CN1	CN2
4.5 kW MR	18	7
6.0 kW MR	2	7
8.0 kW MR	3	7
11.0 kW MR/TR	4	7
16.0 kW MR/TR	5	7

Indice N° plan :

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P.Izarn

Date :

09.06.2022

Vérifier par :

A.Rinié - M.Lang

Date :

02.09.2022

Description : Tableau(x) de paramétrage

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

