


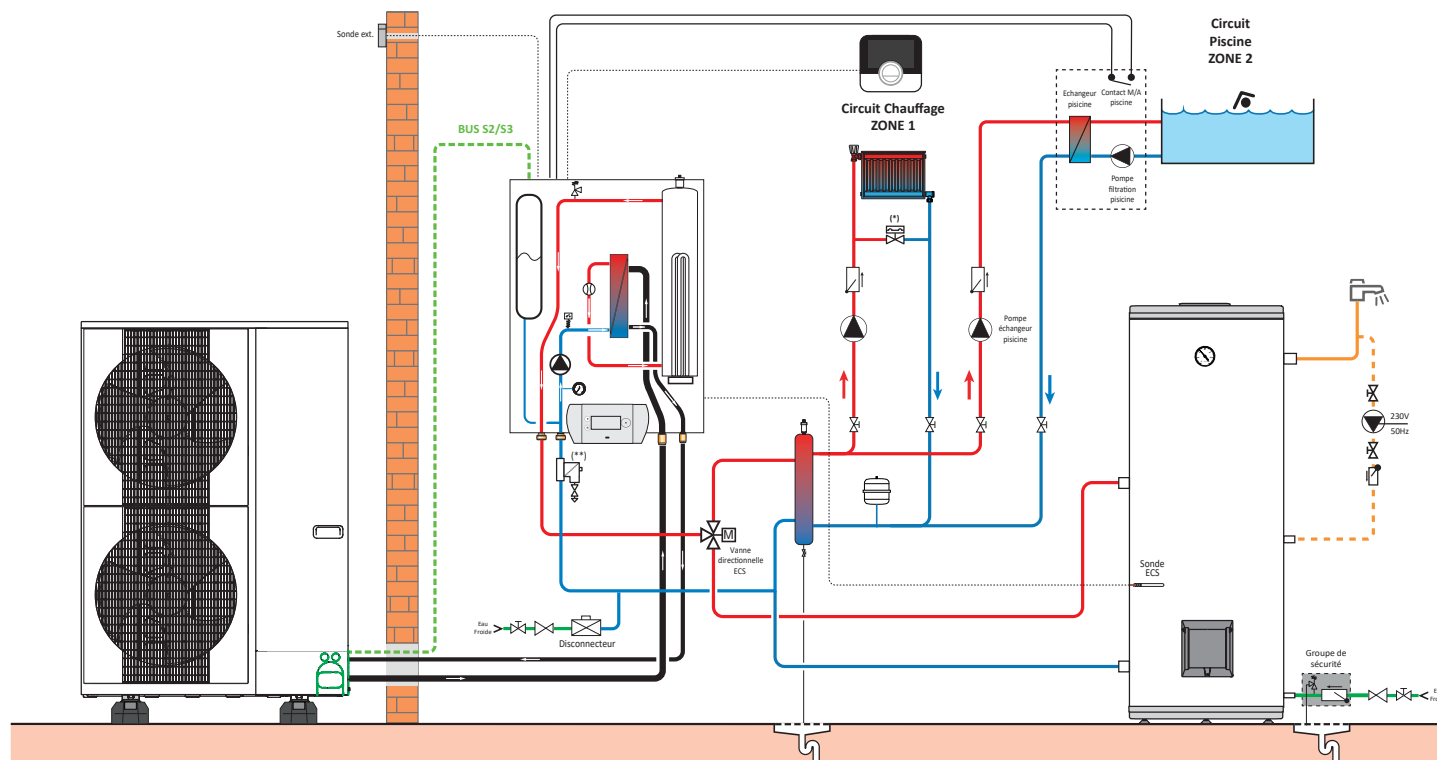

ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
POMPE A CHALEUR	ALEZIOS MIV/E	1
(**) Filtre magnétique primaire circuits chauffage	fourni avec la PAC	1
Bouteille de découplage (25L)	HK146 / 7746192	1
Vase d'expansion secondaire circuits chauffage	/	1
Clapet anti-retour	/	2
Disconnecteur	/	1
Preparateur	type BLC 150 à 500L	1
Vanne d'inversion Chauffage-ECS	EH784 / 7685541	1
Sonde sanitaire	Fournie avec vanne d'inversion sanitaire	1
Groupe de sécurité ECS	/	1
Carte régulation 2ème circuit	EH783 / 7683828	1
Sonde extérieure	fournie avec la PAC	1
Supports de pose au sol en caoutchouc 600 mm	EH879 / 7694974	2

OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Smart TC filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	1
(*) Soupape différentielle si robinet rad. thermostatique	HK150 / 7746242	1
Kit de liaison préparateur ECS	EH149 / 100015468	1
Kit liaison frigorifique	fonction de l'unité extérieure. (voir catalogue)	1

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang


Date :
08.06.2022
Date :
28.08.2022

Description : Principe hydraulique
ALEZIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(RAD)+1CCD(PISCINE) PARTIEL
SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE+BALLON ECS

Indice

N° plan : **HYD-ALEZIOS-MIV/E**
1CCD1CCDPISCBDCECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

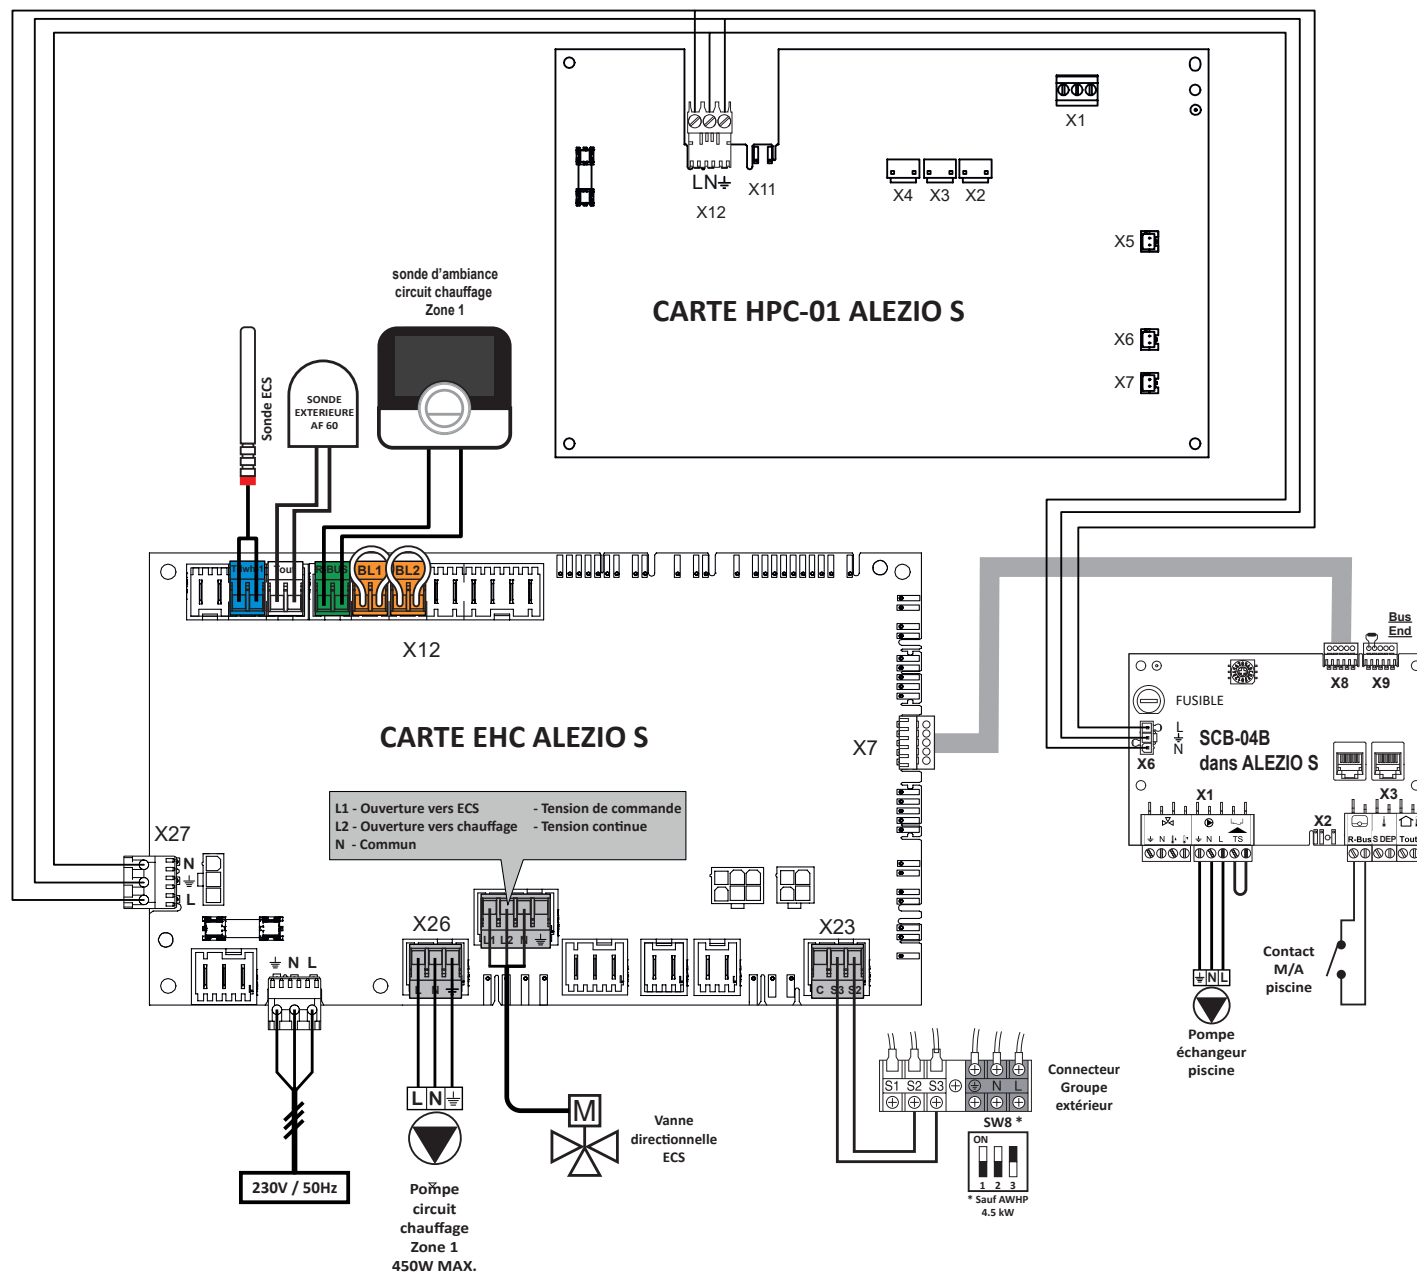

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :
P.Izarn
Vérifier par :
A.Rinié - M.Lang

Date :
08.06.2022
Date :
28.08.2022


Description : **Schéma de câblage**
ALEZIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(RAD)+1CCD(PISCINE) PARTIEL
SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE+BALLON ECS

Indice

N° plan : **TDB-ALEZIOS-MIV/E**
1CCD1CCDPISCDBDECECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la pompe à chaleur

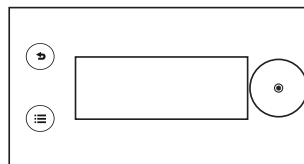

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1

Fonction du circuit	Circuit direct	CP020
---------------------	----------------	-------

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1 > courbe de chauffe

Pente Circ1	1,5	CP230	Le réglage de la pente pour des radiateurs est généralement compris entre 1,5 à 2,0.
Max Cons TDép Circ1	75°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à des radiateurs

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 2

Fonction du circuit	Piscine	CP020
---------------------	---------	-------

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 2 > courbe de chauffe

Max Cons TDép Circ2	30°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à une piscine (à ajuster suivant l'échangeur)
---------------------	------	-------	--

> Installateur > Configuration de l'installation > ECS

Consigne ECS confort	50°C	DP070	Réglable de 40 °C à 65 °C
----------------------	------	-------	---------------------------

> Installateur > Configuration de l'installation > PAC AIR-EAU > Général

Ballon tampon	oui	HP086	= activation du mode de gestion hydraulique pour la configuration avec bouteille de découplage
---------------	-----	-------	--

> Installateur > Menu avancé > Régler les numéros configuration > EHC-04.

CN1 : 4,5 kW = 49 / 6 kW = 39 / 8 kW = 40 / 11 kW = 41 / 16 kW = 42	CN2 : 7
---	---------

				Indice	N° plan : PAR-ALEZIOS-MIV/E 1CCD1CCDPISCBDCECSB
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.				Établi par : P.Izarn	Date : 08.06.2022
				Vérifier par : A.Rinié - M.Lang	Date : 28.08.2022
				Description : <u>Tableau(x) de paramétrage</u> ALEZIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE 1CCD(RAD)+1CCD(PISCINE) PARTIEL SUR BOUTEILLE DE DECOUPLAGE+BALLON ECS	
				De Dietrich LE CONFORT DURABLE®	