


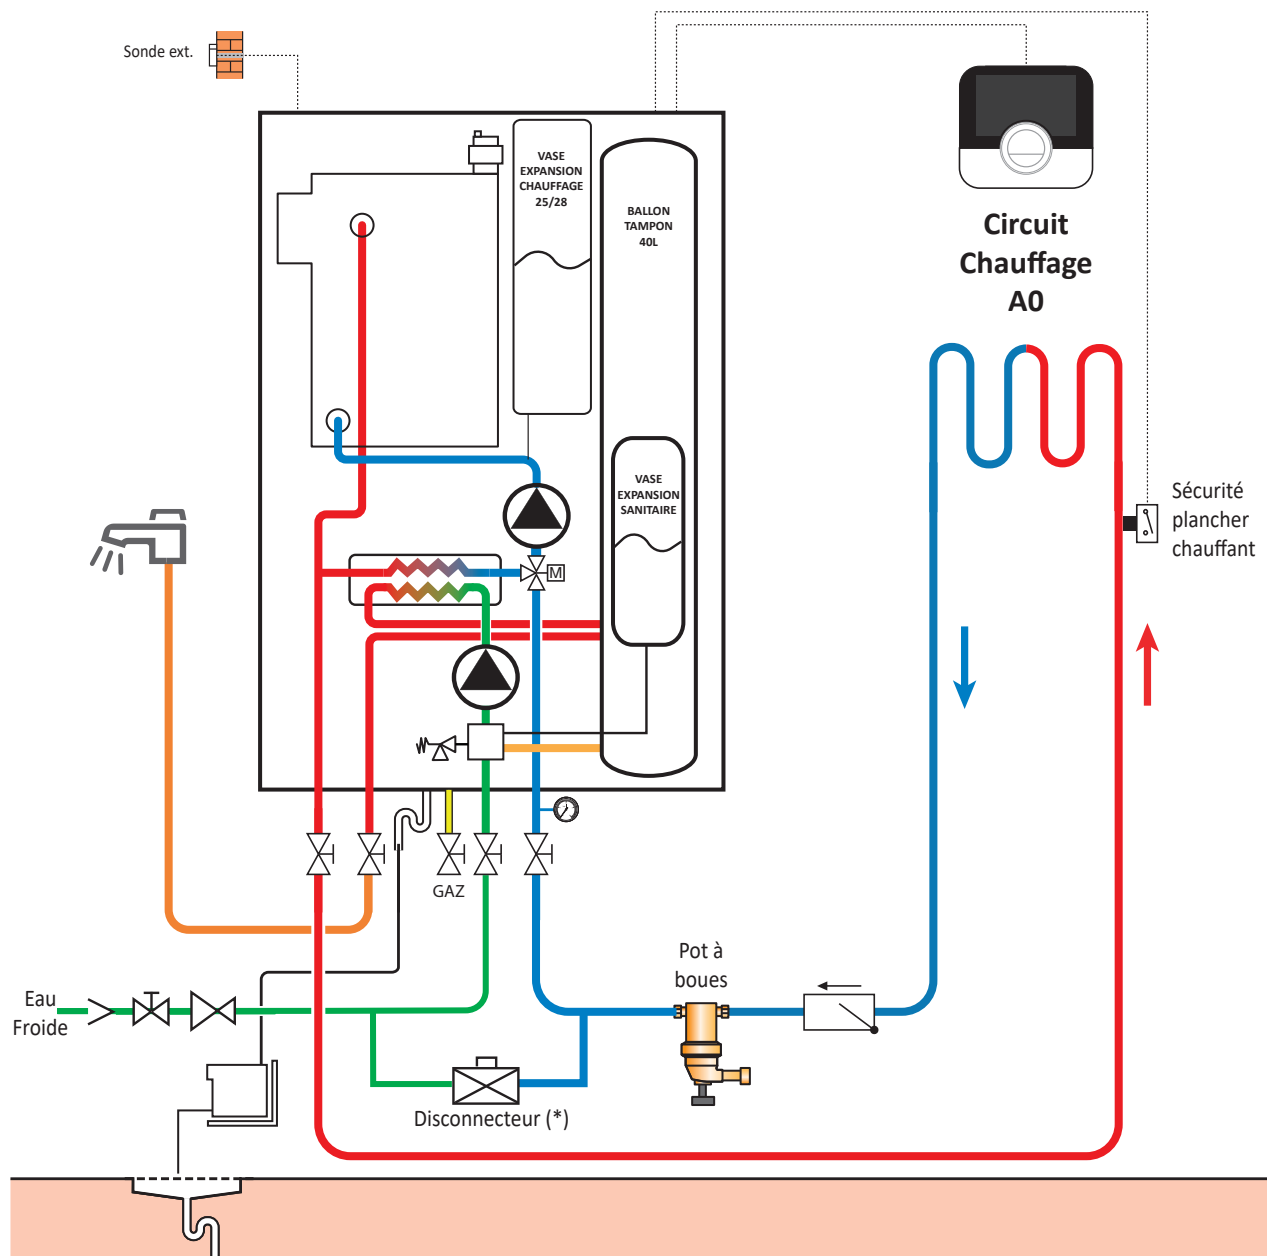

ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
CHAUDIÈRE	25/28 ou 25/39	1
Kit Robinetterie	Fourni avec la chaudière	1
Pot à boues	EH896 / 100020045	1
Clapet AR chauffage	/	1
Sécurité plancher chauffant	/	1
Disconnecteur	(*) fourni avec le kit de robinetterie	1
Sonde extérieure	AD346 / 7776874	1

OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Station de neutralisation	SA1 / 7613605	1
Support murale station de neutralisation	SA2 / 7613606	1
Smart TC filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	1

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.


Établi par : P.Izarn
Date : 02.06.2022
Vérifier par : T.Bertrand - C.Kuntz
Date : 23.06.2022

Description :
EVODENS AMC - BIC
1CCD(PLA) + BALLON ECS TAMPON 40L

Indice
N° plan : HYD-EVODENSAMCBIC
1CCDECSBTAMP

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la chaudière

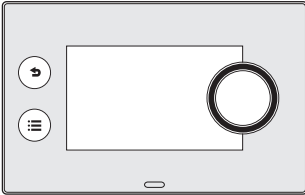

> Configuration de l'installation > CU-GH08 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres >Appareil à gaz

AP001	Fonction BL	2 : Arrêt partiel
-------	-------------	-------------------

> Configuration de l'installation > CU-GH08 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres >CIRCA

CP000	Max Cons TDép Circ	Suivant besoin
CP230	Pente du circuit	0,7

Remarque(s) :

Valeurs généralement appliquées pour le plancher chauffant

Le réglage de la pente (CP230) est compris entre 0,5 à 0,7.
La Température Maxi départ (CP000) est de 50°C.

				Indice	N° plan : PAR-EVODENSAMCBIC 1CCDECSBTAMP
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.				Établi par : P.Izarn	Date : 02.06.2022
				Vérifier par : T.Bertrand - C.Kuntz	Date : 23.06.2022
				Description : EVODENS AMC - BIC 1CCD(PLA) + BALLON ECS TAMPON 40L	
				De Dietrich LE CONFORT DURABLE®	