


TABLEAU NOMENCLATURE IX		
DÉSIGNATION	COLIS	QUANTITÉ
Chaudière IX EP -		1
Préparateur ECS B...		1
Module régulation circuit V3V intégrable	SA45	2
Module régulation circuit V3V Extérieur	SA44	1
Sonde haut et bas ballon ECS	SA49	2
Sonde d'applique universelle (départ)	SA48	1

OPTION		
Sonde d'ambiance	SA47	3

* Sonde extérieure fournie avec la chaudière
 ** Inclus dans le colis SA45

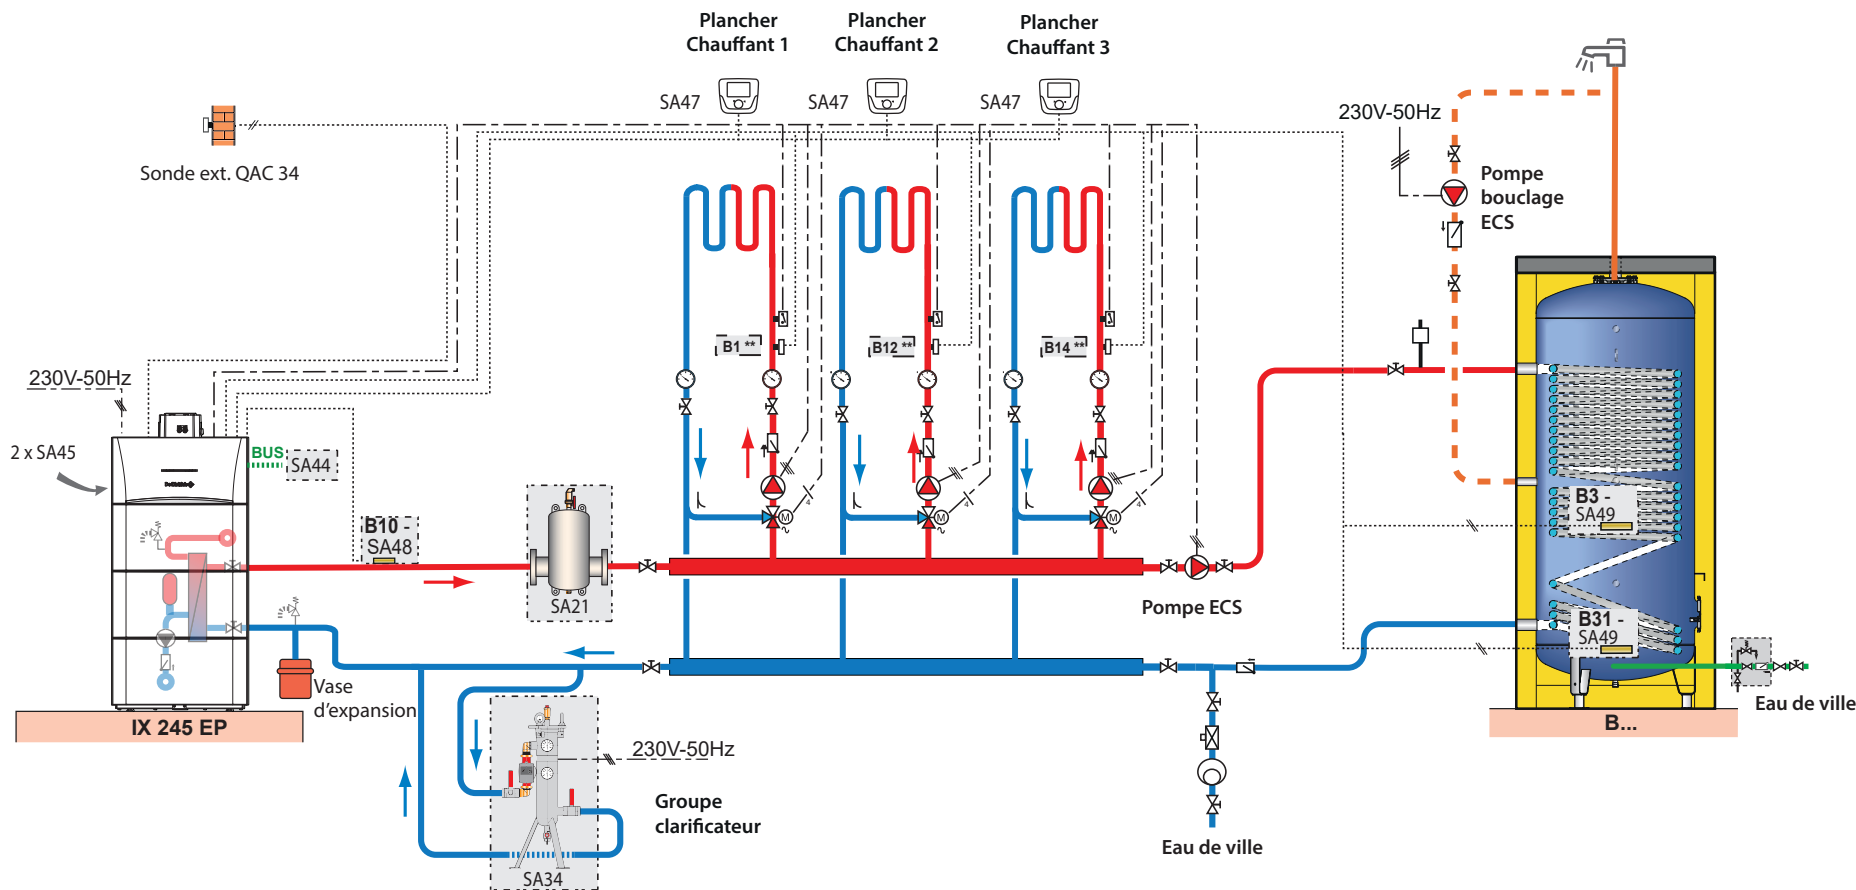

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.




Établi par :
 P. IZARN
 Vérifier par :
 D. BALDAUFF, S. PEZERE & J-M GALLISSOT

Date :
 02/08/2021
 Date :
 09/03/2022


Description
 schéma de principe hydraulique
 IX EP + 3 circuits CHAUFFAGE vanne + ECS Ballon

IX 245 130-150/200/250

Liaison PWM variation vitesse

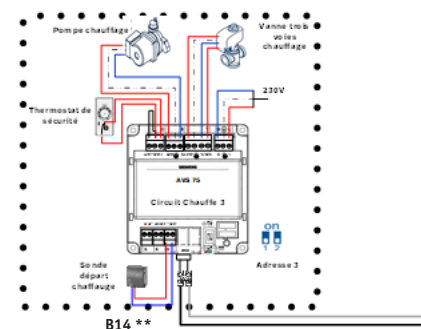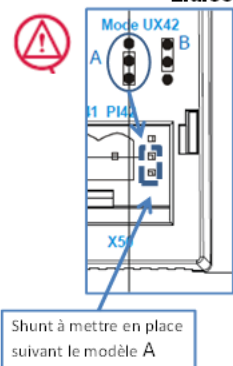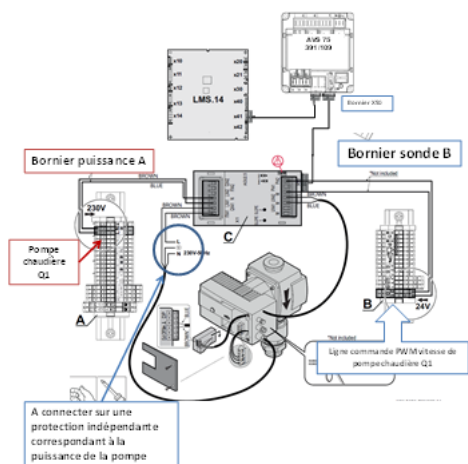

Bus BSB

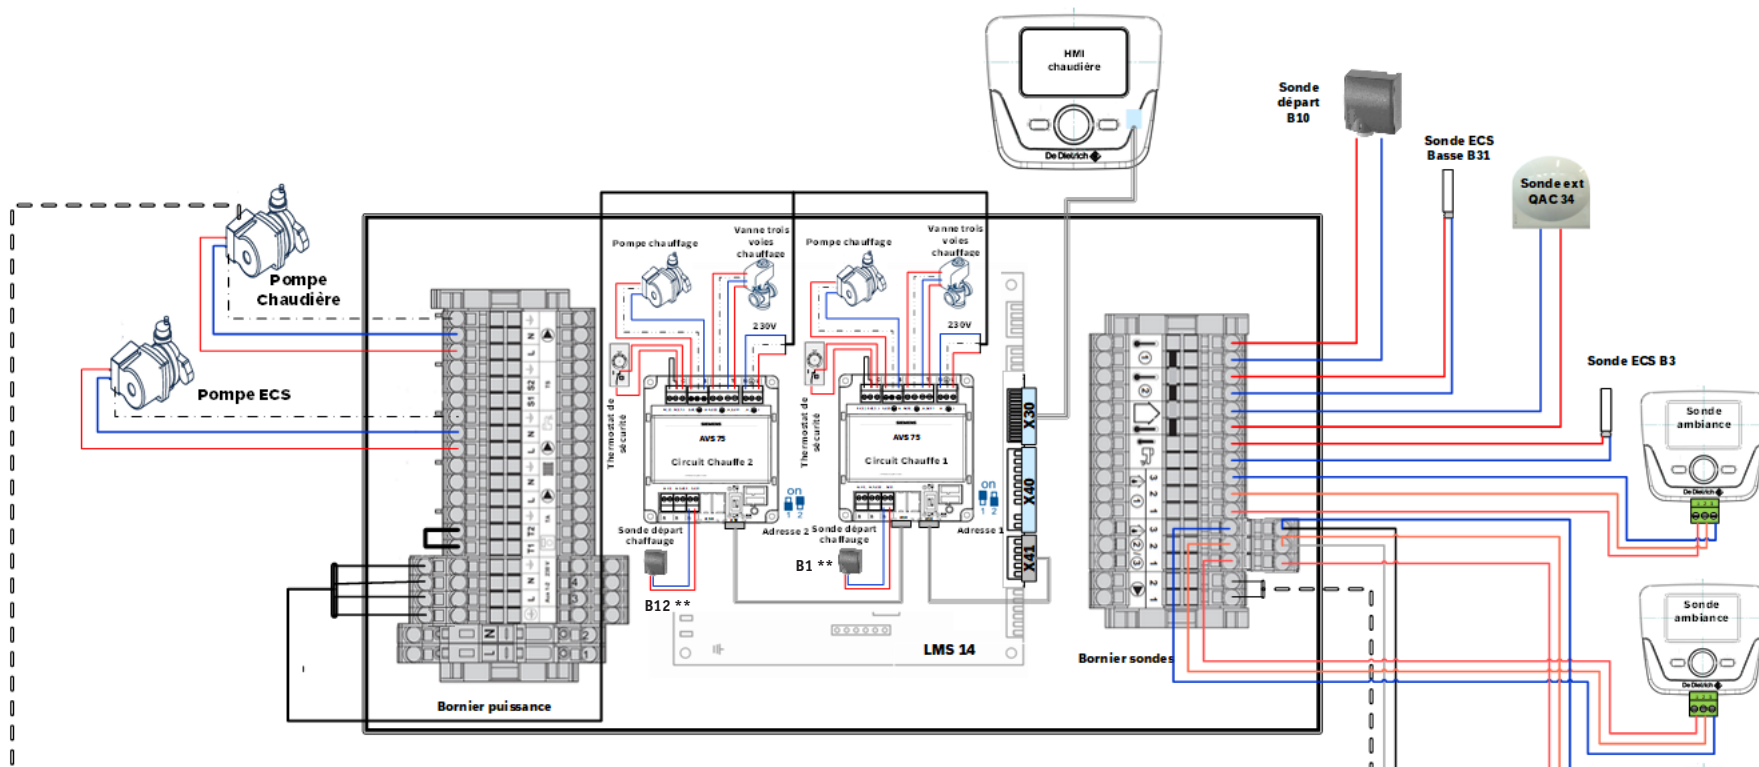

Index

N° plan :
TDB IXEP CC1VCC2VCC3VECSB

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P. IZARN

Date :

02/08/2021

Vérifier par :

D. BALDAUFF, S. PEZERE
& J-M GALLISSOT

Date :

09/03/2022

Description

schéma de principe électrique
IX EP + 3 circuits CHAUFFAGE vanne + ECS Ballon

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

MENU	FONCTION	RÉGLAGE
ECS		
1610	consigne confort	60°C
1620	Libération ECS	24/24h
1630	priorité charge ECS	sans
1640	Fonction anti-légionelles	arrêt
Ballon ECS		
5022	type de charge	charge complète
5030	Limitation durée de charge	-----
LMS		
5710	circuit chauffe 1	marche
5715	circuit chauffe 2	marche
5721	circuit chauffe 3	marche
5931	Entrée sonde BX 2	sonde ballon ECS B31 basse (<i>sonde aux 2</i>)
5932	Entrée sonde BX 3	sonde départ cascade B10 (<i>sonde aux 1</i>)
5977	Entrée H5	sans
6020	Fonct module extension 1	circuit chauffe 1 (<i>Adresse 1</i>)
6024	Fonct entrée EX21 module 1	Thermostat de sécurité cc
6021	Fonct module extension 2	circuit chauffe 2 (<i>Adresse 2</i>)
6026	Fonct entrée EX21 module 2	Thermostat de sécurité cc
6022	Fonct module extension 3	circuit chauffe 3 (<i>Adresse 3</i>)
6028	Fonct entrée EX21 module 3	Thermostat de sécurité cc

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P. Izarn

Date :

02/08/2021

Description

paramétrages

IX EP + 3 circuits CHAUFFAGE vanne + ECS Ballon

Vérifier par :

D. Baldauff, S. Pezere
& J-M Gallissot

Date :

09/03/2022

Indice

N° plan :

PARA IXEP CC1VCC2VCC3VECSB

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

